

INSTRUKCJA MONTAŻU 1U VSFF

Panele krosowe 1U typu Very Small Form Factor (VSFF)


PANELE KROSOWE 1U VSFF

Spis treści

Montaż korpusu	3
Okablowanie tylne.....	6
Okablowanie przednie	8

1. Montaż korpusu


1.1: Zamontuj 3 nakrętki klatkowe po każdej stronie profili montażowych.

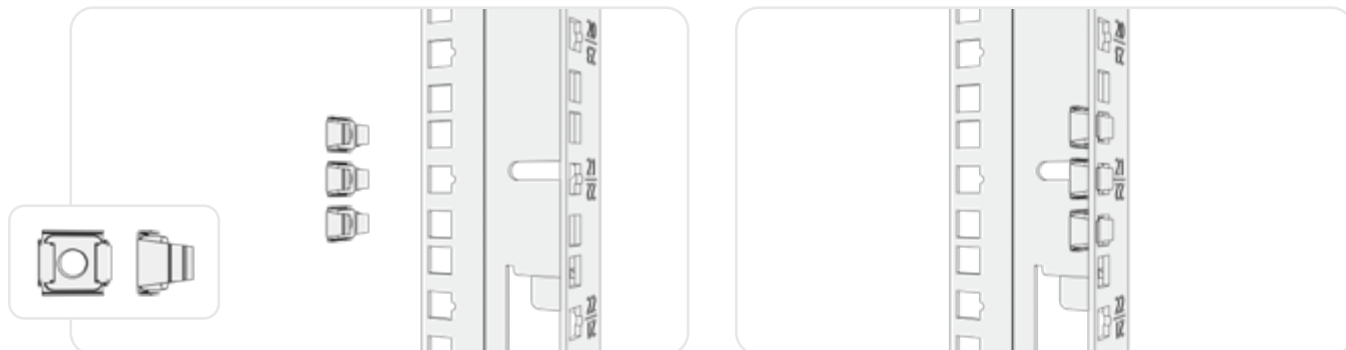



1.2: Zamontuj dolną śrubę klatkową po każdej stronie.




1.3: Zamontuj panel na dolnych śrubach, tak aby panel na nich spoczywał.

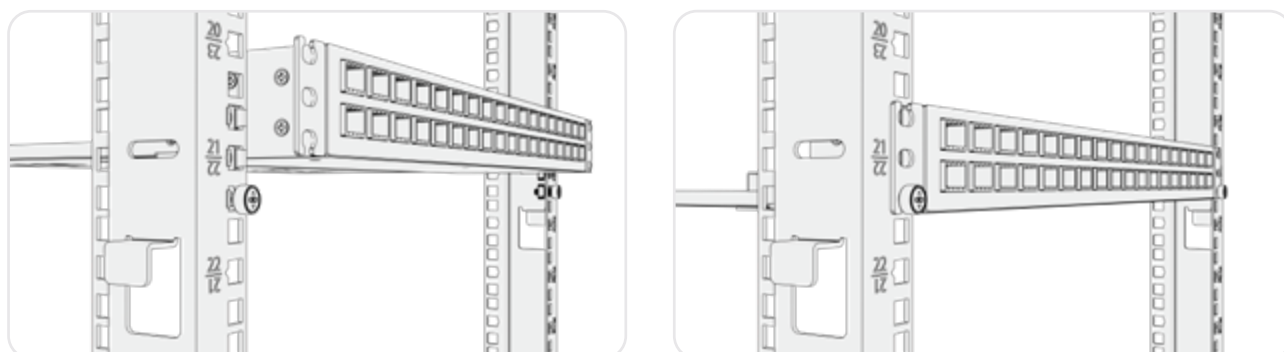



1.4: Zamontuj pozostałe 2 górne śruby, pozostawiając środkową nakrętkę klatkową pustą.




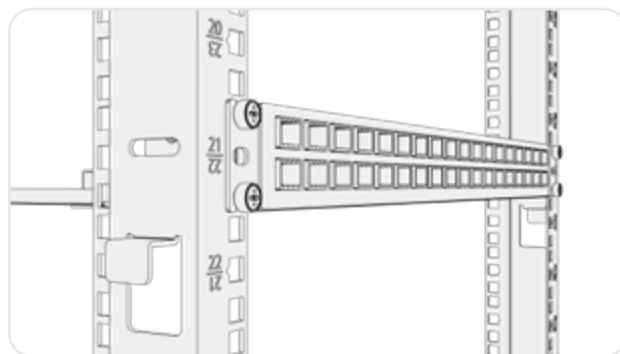
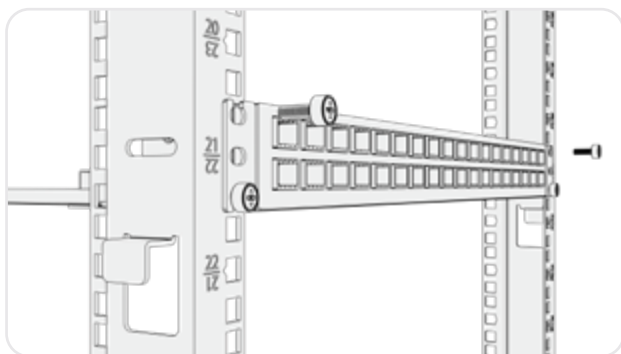


1.5: Dokręć wszystkie śruby, upewniając się, że panel jest wypoziomowany i mieści się w wyznaczonej pozycji.

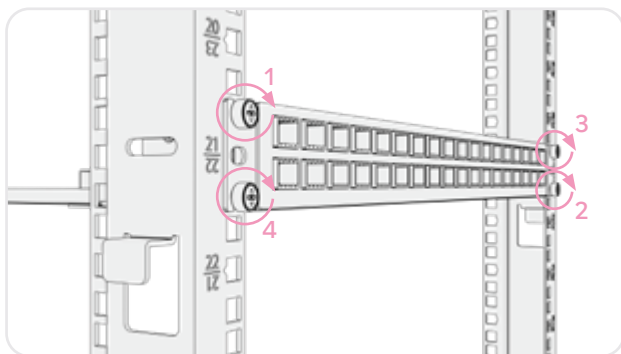


1.6: Zamontuj przedni panel zarządzania, wykorzystując środkową nakrętkę klatkową.

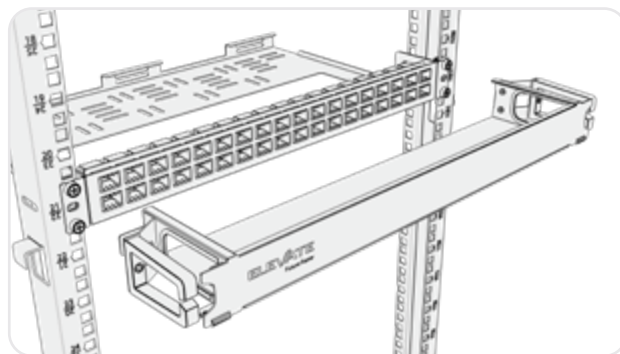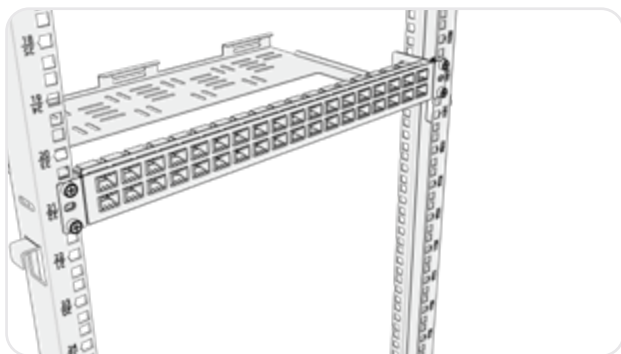

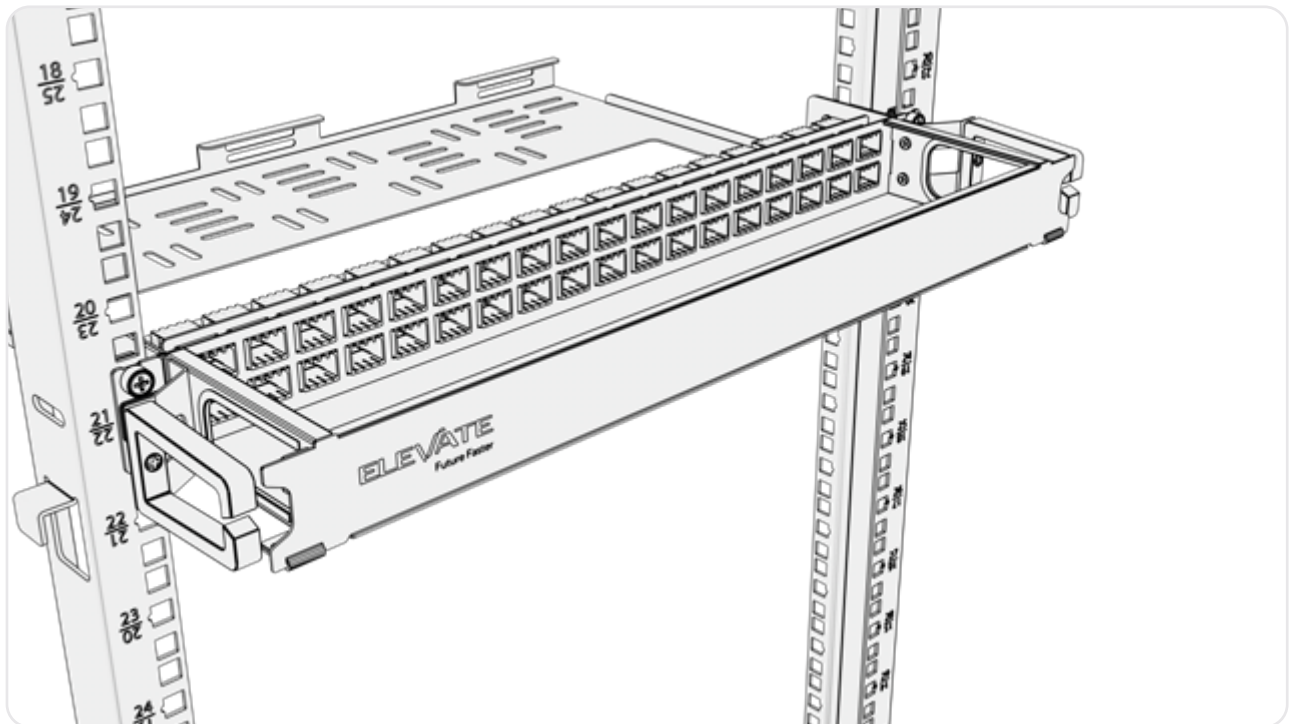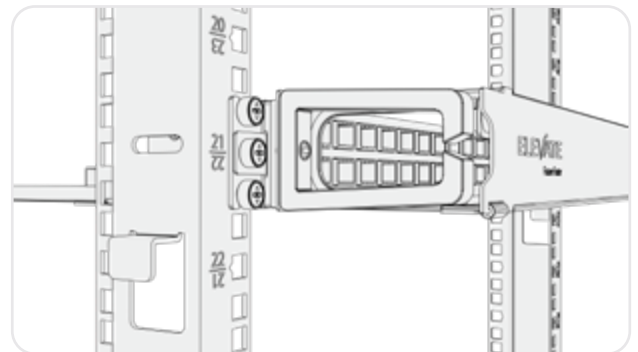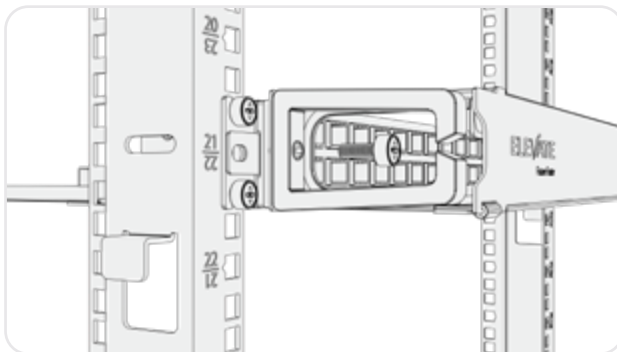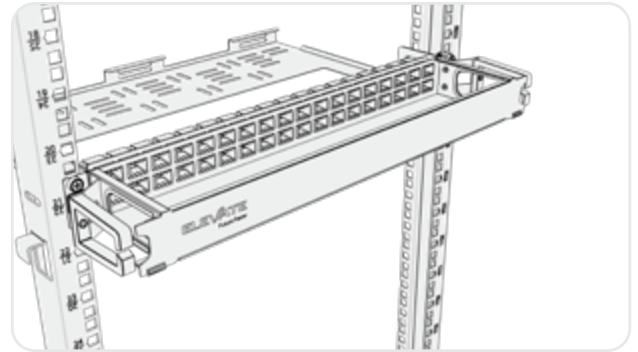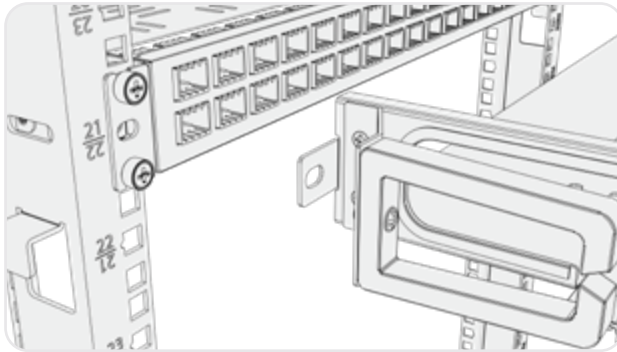

2. Okablowanie tylne


2.1: Oczyszczyć wszystkie powierzchnie czołowe złączy SN na profilach kabli magistralnych za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki.

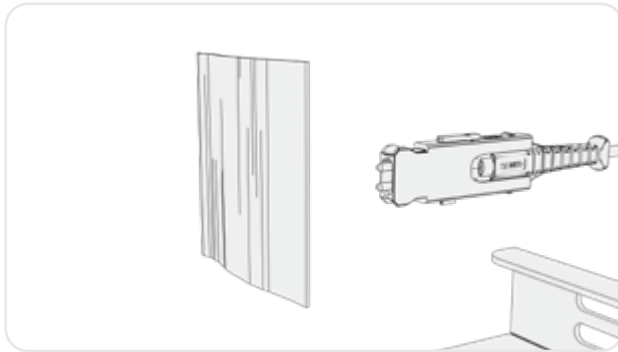



2.2: Oczyszczyć wszystkie końcówki złączy SN.





2.3: Podłączyć wszystkie złącza SN do tylnej części panelu krosowego.

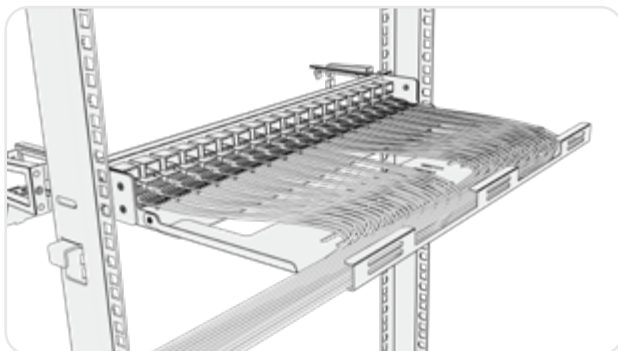

2.4: Ułóż kable krosowe po lewej lub prawej stronie – w razie potrzeby zabezpiecz je opaskami.

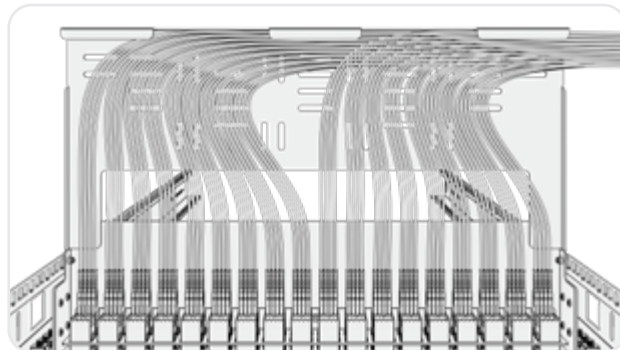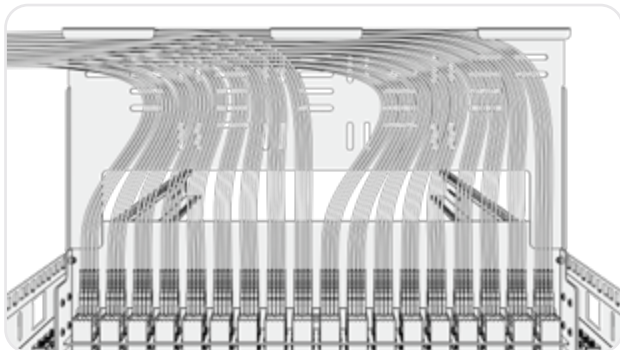


2.5: Przymocować wychodzący kabel krosowy z tyłu półki za pomocą opasek na rzepy.

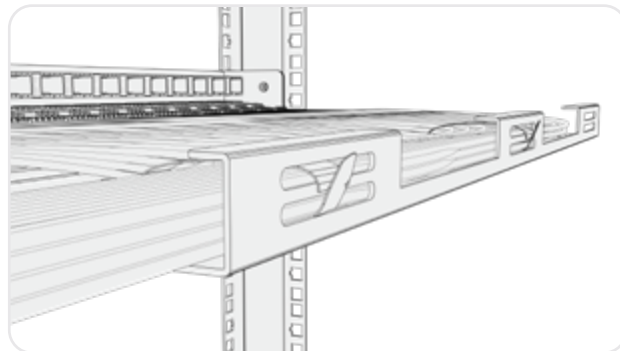
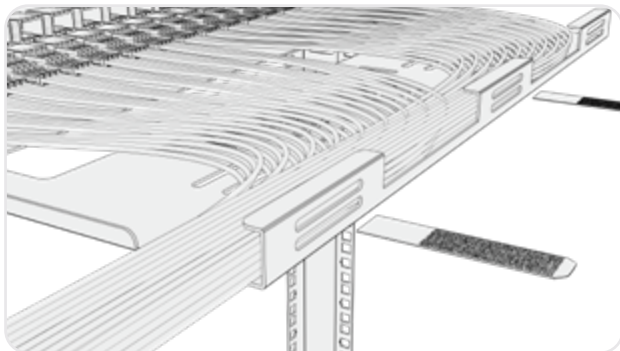


3. Okablowanie przednie

3.1: Wyczyść wszystkie końcówki kabli krosowych za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki.

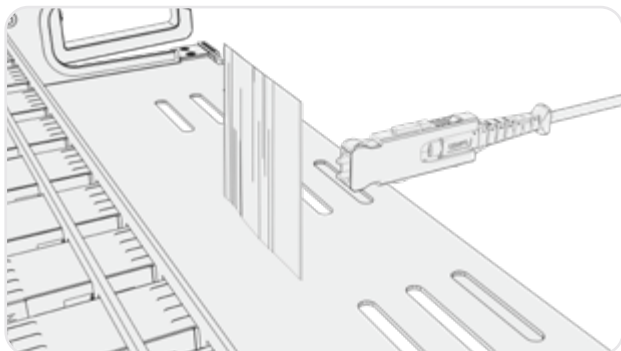


3.2: Wyczyść wszystkie końcówki adapterów i podłącz wszystkie złącza.

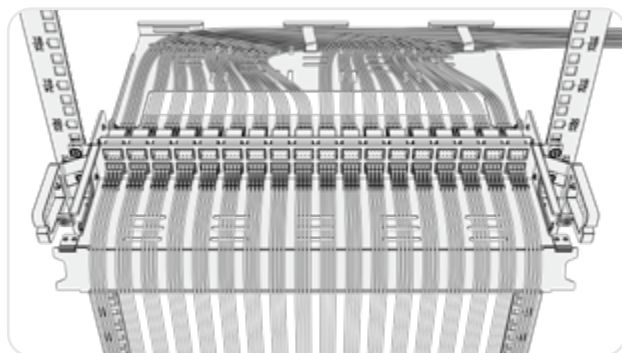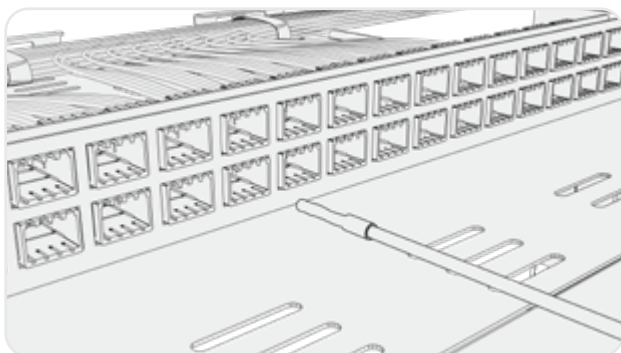

3.3: Zaleca się rozdzielenie okablowania w przedniej części panelu krosowego w proporcji 50% po lewej i 50% po prawej stronie.

3.4: Zaleca się owinięcie każdej wiązki kabli opaskami z rzepem.

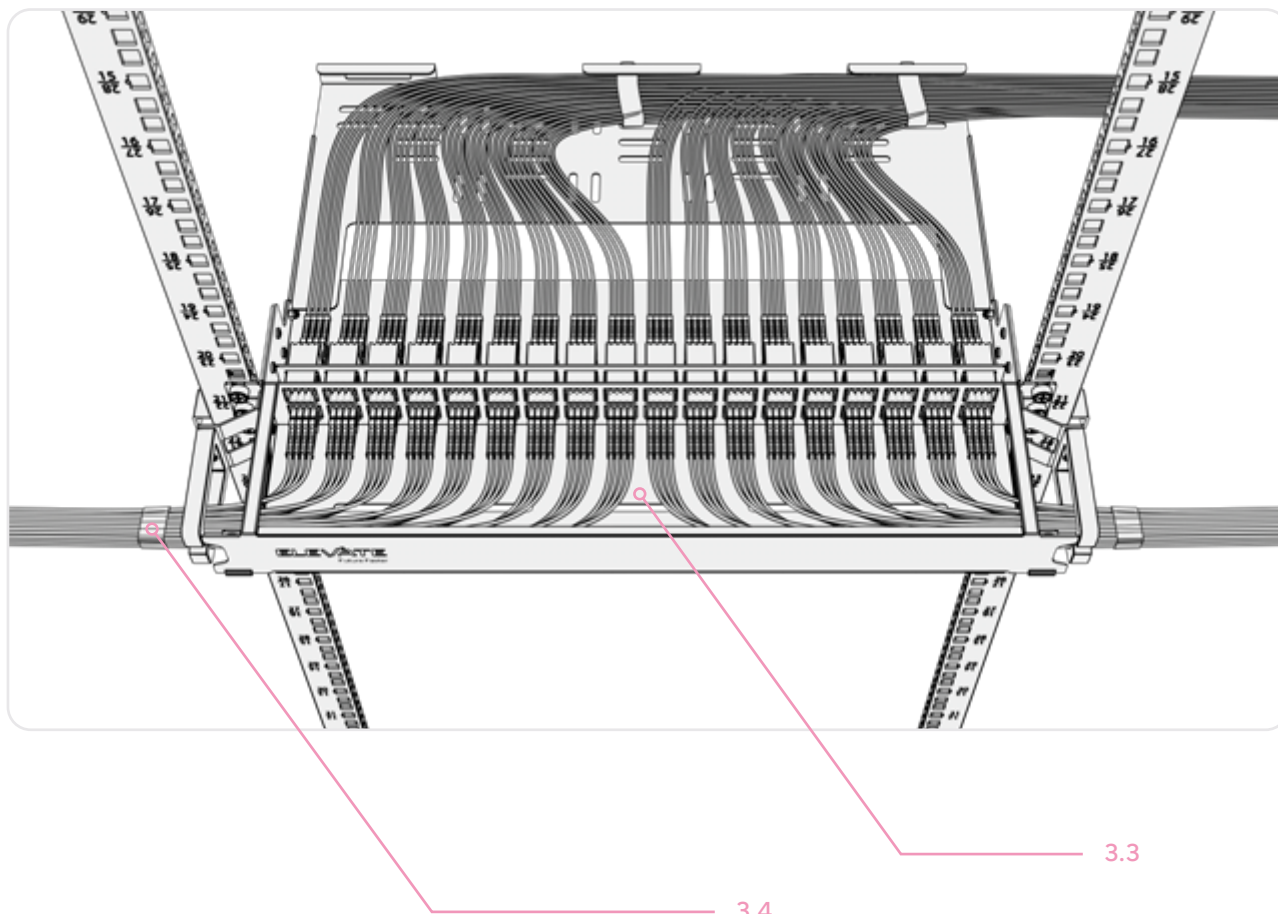

ELEVATE

Future Faster

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com